

## CONA: RISULTATI ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO E AZIONI DI CONTRASTO LEGIONELLA. 4° TRIMESTRE 2019.

A cura di Dr.ssa Paola Antonioli, S.S.D. Igiene Ospedaliera e Qualità dei Servizi Ambientali – Direzione Medica e Gestione del Rischio, Referente TEAM WSP AOUFE

### Legenda

#### Aree ed edifici di campionamento WSP

|    |   |
|----|---|
| A. | CENTRALE IDRICA   |
| B. | Torri di raffreddamento   |
| C. | Impianto rete idrica:   |
|    | - Sottocentrale 1: serve gli edifici 42, 43, 44   |
|    | - Sottocentrale 2: serve gli edifici 33, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (1D, 1E)                                |
|    | - Sottocentrale 3: serve gli edifici 1, 2, 6, 34, 35, 36, 38 (1B, 1C)                                   |
|    | - Sottocentrale 4: serve gli edifici 41, 45, 46 (A)   |
|    | - Sottocentrale 5: serve gli edifici 3, 4, 5, 7, 8, 29, 30, 37, 39 (2B, 3B, 2C, 3C)                     |
|    | - Sottocentrale 6: serve gli edifici 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 (2D, 3D, 2E, 3E) |

#### AZIONI DI CONTRASTO

|    |   |
|----|---|
| A. | AZIONI DI BASE  |
| 1  | <b>installazione permanente filtri assoluti permanenti (FAP)</b> ai terminali di bagni stanze di degenza (lavandino-doccia x adulti; lavandino-doccia-bidet x pediatria), bagni assistiti e cucinette nelle <b>Aree a Rischio Molto Elevato</b> . |
| 2  | flussaggio <b>CALDA, 3 min./settimana (lunedì)</b> DI TUTTI I TERMINALI <u>non dotati di filtro assoluto</u> DI TUTTE LE AREE OSPEDALIERE (sanitarie, tecniche, amministrative), compresi i bagni dell'utenza.                                    |
| 3  | disincrostazione <b>1 volta/settimana (mercoledì)</b> di TUTTI gli aeratori non dotati di filtro  |
| 4  | disinfezione in continuo (biossido di cloro) con adeguamento-modifica iniezione (mg/l) alle pompe e adeguamento-modifica cloro libero (mg/l) ai terminali   |
| 5  | adeguamento-modifica temperatura acqua calda alle pompe, alle mandate, ai ricircoli e ai terminali  |

DAL 2016 SONO STATI INTRODOTTI I RANGE DI CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) DELLE LG NAZIONALI 2015.

DAL 2017 SONO STATE APPLICATE LE MODALITA' DI ANALISI DEI DATI, SEPARATI PER ACQUA FREDDA E CALDA; IL DENOMINATORE E' RAPPRESENTATO DAI RELATIVI CAMPIONAMENTI, COSI' COME INDICATO NELLA DGR 828/2017. L'AREA OSPEDALIERA E' INFINE CLASSIFICATA SECONDO IL RISULTATO PEGGIORE, RISPETTIVAMENTE PER ACQUA FREDDA E ACQUA CALDA.

→TUTTI I PRELIEVI SONO EFFETTUATI AI TERMINALI SENZA FILTRO ASSOLUTO, ANCHE NELLE AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO, PER VERIFICARE LO STATO SI SALUTE DELL'ACQUA DI RETE.

→QUANDO I PRELIEVI SONO EFFETTUATI AL TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO PERMANENTE (FAP) PER LA VERIFICA DI EFFICACIA DEI FILTRI STESSI, QUESTO E' SPECIFICATO.


✓ DOPO IL PRELIEVO, EVENTUALI **RISULTATI PRELIMINARI** RELATIVI A EVIDENTI NON CONFORMITA' DI CRESCITA DI LEGIONELLA VENGONO TRASMESSI ALL'AZIENDA DOPO CIRCA 2 SETTIMANE, PER CONSENTIRE LE VALUTAZIONI TEMPESTIVE DEL CASO (VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI ED INTEGRATIVI PROGETTATI E LORO EVENTUALE REVISIONE CON IDENTIFICAZIONE. QUANDO NECESSARIO, DI ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO; AVVIO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI).

✓ LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI AMBIENTALI (E DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI MESSI IN CAMPO) VIENE EFFETTUATA DOPO LA RICEZIONE DEI **RAPPORTI DI PROVA**, CHE AVVIENE CIRCA 45 GIORNI DOPO LA DATA DEL PRELIEVO.

**2-13-17 DICEMBRE 2019** – CAMPIONAMENTI PROGRAMMATI E RI-CAMPIONAMENTO DI VERIFICA DI EFFICACIA DELLE AZIONI INTEGRATIVE DI CONTRASTO PROGETTATE  
 N° campionamenti acqua fredda e acqua calda per Sottocentrale e totali, distribuzione % dei risultati per range di concentrazione di Legionella (UFC/L).

**IMPIANTO IDRICO SANITARIO – PRELIEVO IN TERMINALI SENZA FILTRO**

**GRAFICO 1 – ACQUA FREDDA IMPIANTO IDROSANITARIO**

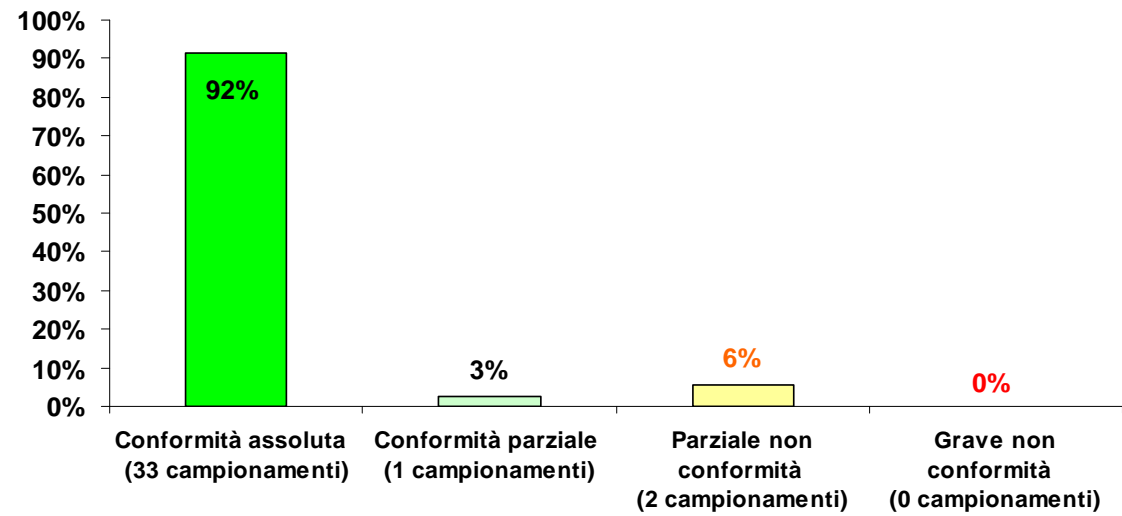


**Legenda**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA FREDDA**: STATO COMPLESSIVO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO, VERIFICATO SU N. 36 CAMPIONAMENTI (42% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA)

### GRAFICO 1A – ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO IMPIANTO IDROSANITARIO

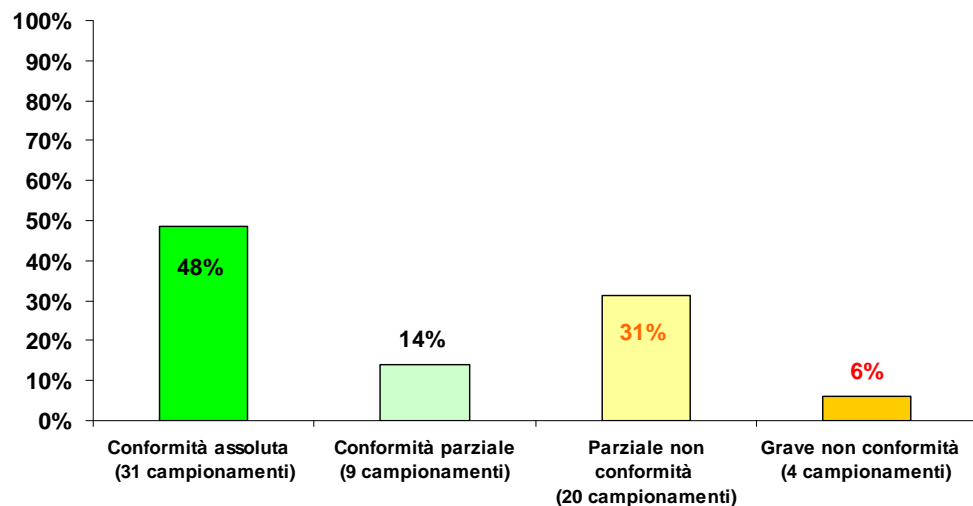


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO**: STATO COMPLESSIVO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO, VERIFICATO SU N. 64 CAMPIONAMENTI (69% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO )

#### Legenda


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

### GRAFICO 1B – ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO IMPIANTO IDROSANITARIO

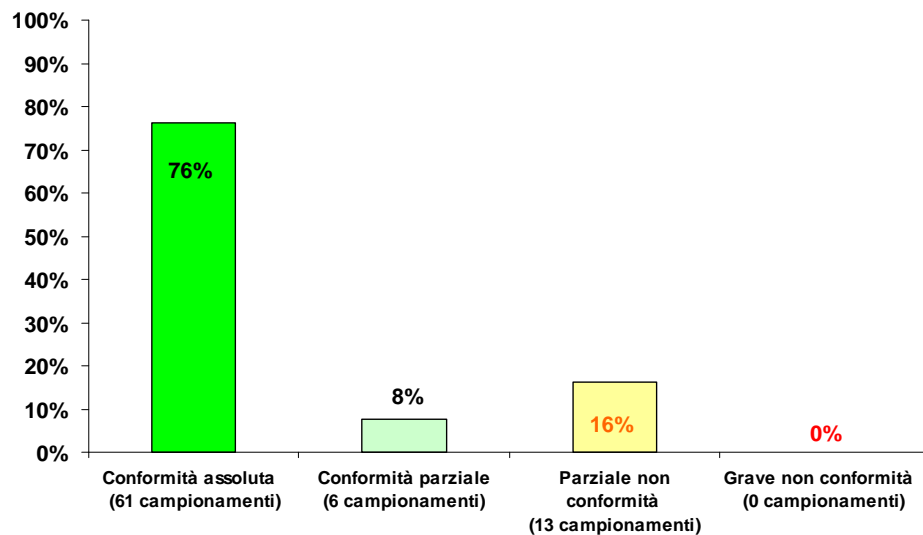

CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO**: STATO COMPLESSIVO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO, VERIFICATO SU N.80 CAMPIONAMENTI (77% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO )

## GRAFICO 2 – ACQUA FREDDA CENTRALE IDRICA

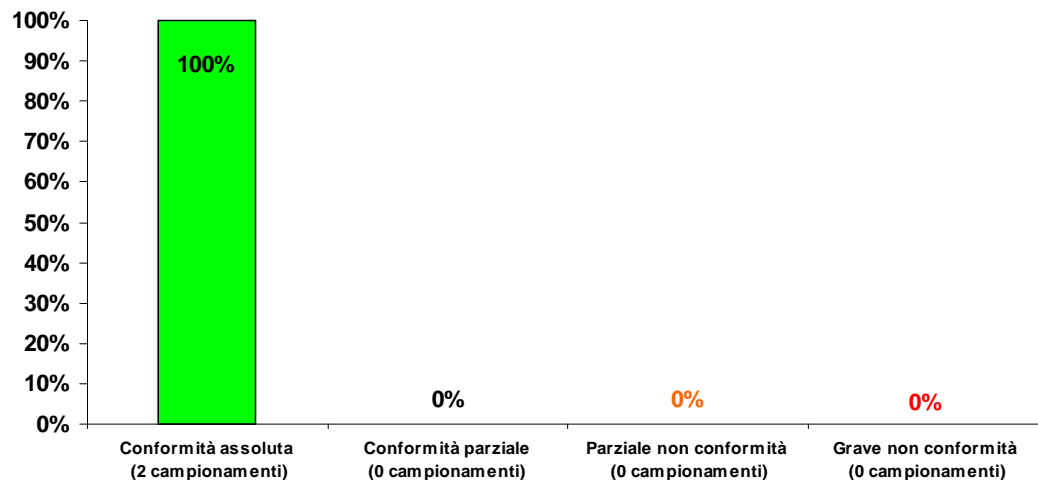

### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**CONA 4° TRIMESTRE 2019. ACQUA FREDDA: STATO COMPLESSIVO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO CENTRALE IDRICA, VERIFICATO SU N. 2 CAMPIONAMENTI (100% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA)**

REGISTRO CAMPIONAMENTI LEGIONELLA \_ STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONA 2019

VERIFICA IMPIANTO IDROSANITARIO


RAPPORTI DI PROVA

| 4) CAMPIONAMENTO: 02-13-17 DICEMBRE 2019; L |   |                         |                               |   |   |                              |   | dic-19                                       |                              | dic-19   |  | dic-19 |  | AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE DA IMPLEMENTARE |  |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--------|--|---|--|
| 4° TRIMESTRE 2019                           |   |                         |                               |   |   |                              |   | 4F   |                              | 4C   |  | 4C-S   |  |   |  |
| DATA CAMPIONAMENTO                          | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI   | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN 1) ACQUA FREDDA DOPO SCORRIMENTO | ACQUA FREDDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA PN 1 ACQUA CALDA | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN 1) ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE |        |  |   |  |
| 11  | Al collettore, all'arrivo in Centrale Idrica dai contatori HERA                             | -1                      | 43                            | Centrale Idrica   | SIRAM   |                              | 17/12/2019  | 1  | 1                            | 1  | 50   |        |  |   |  |
| 12  | Al collettore, dopo vasca di accumulo 4, sede unificazione condotte (Acqua fredda trattata) | -1                      | 43                            | Centrale Idrica   | SIRAM   |                              | 17/12/2019  | 1  | 1                            | 1  | <10  |        |  |   |  |
|   |   |                         |                               |   |   |                              |   | 2  | 2                            | 2  |  |        |  |   |  |

**GRAFICO 3 – ACQUA FREDDA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 1  
NON EFFETTUATI CAMPIONAMENTI**

**GRAFICO 3A – ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 1  
NON EFFETTUATI CAMPIONAMENTI**

**GRAFICO 3B – ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 1**

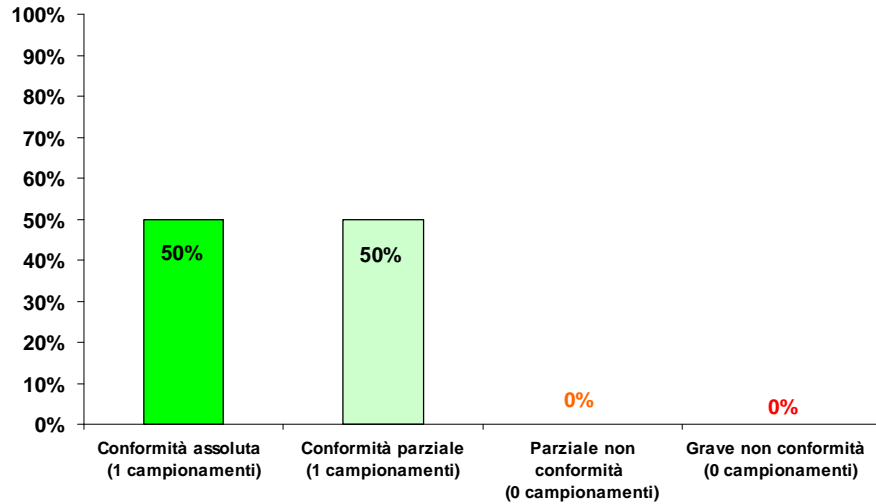


**CONA 4° TRIMESTRE 2019. ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO: STATO  
ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 1, VERIFICATO SU N.2  
CAMPIONAMENTI (67% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA  
DOPO SCORRIMENTO S1 )**

**Legenda**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

| REGISTRO CAMPIONAMENTI LEGIONELLA - STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONA 2019 |  |       |          |                  |                            |   |                                      |                  |                    | RAPPORTI DI PROVA                           |                         |                               |   |   |                              |   |  |                              |  |  |  |      |
|--|--|-------|----------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|--|------|
| VERIFICA IMPIANTO IDROSANITARIO  |  |       |          |                  |                            |   |                                      |                  |                    | 4) CAMPIONAMENTO: 02-13-17 DICEMBRE 2019: L |                         |                               |   |   | dic-19                       |   | dic-19                                       |                              | dic-19   |  |  |      |
| 4° TRIMESTRE 2019  |  |       |          |                  |                            |   |                                      |                  |                    |   |                         |                               |   |   | 4C                           |   | 4C-S   |                              |  |  |  |      |
| partito MSP CONA LEGIONELLA (da settembre 2018 a gennaio 2019)         | Descrizione sede punto di prelievo MSP | Piano | Edificio | N° Sottocentrale | Settore / Area ospedaliera | Descrizione Settore / Area ospedaliera 2018 | LEVELLO DI RISCHIO AREA/ATTREZZATURE | FAP - FAT (data) | DATA CAMPIONAMENTO | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI               | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA IN: 1) ACQUA FREDDA DOPO SCORRIMENTO | ACQUA FREDDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA IN: 1) ACQUA CALDA | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA IN: 1) ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE   | AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE DA IMPLEMENTARE  |      |
| 1  | dopo la pompa della Sottocentrale 1    | -1    | 43       | 1                |                            | SIRAM                                       |                                      |                  | 17/12/2019         | 1   | 1                       |                               |   |   |                              |   |  | 1                            | <50  |  |  |      |
| RC1.1  | arrivo ricircolo 1                     | -1    | 43       | 1                |                            | SIRAM                                       |                                      |                  | 17/12/2019         | 1   | 1                       |                               |   |   |                              |   |  | 1                            | 250  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL <sub>2</sub> , FLUSSA GGGL, MANUTENZIONE) |  |      |
|  |  |       |          |                  |                            |   |                                      |                  |                    | 2   | 2                       | 0                             |   | 0   |                              |   |  | 2                            |  |  |  |      |
|  |  |       |          |                  |                            |   |                                      |                  |                    |   |                         |                               |   |   |                              |   |  |                              |  |  | Flussaggio mensile di 15 minuti acqua calda nei blocchi servizi della sottocentrale 1; in 4° Morgue Piano interrato e terra. |      |
|  |  |       |          |                  |                            |   |                                      |                  |                    |   |                         |                               |   |   |                              |   |  |                              |  |  |  | 1/30 |

#### GRAFICO 4 – ACQUA FREDDA SOTTOCENTRALE 2

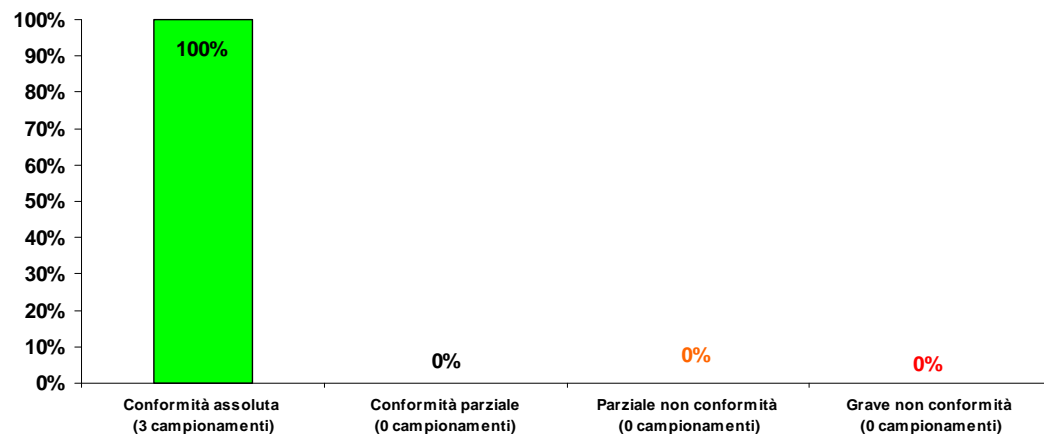


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA FREDDA**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 2 (S2), VERIFICATO SU N. 3 CAMPIONAMENTI (19% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA S2)

#### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

#### GRAFICO 4A – ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 2

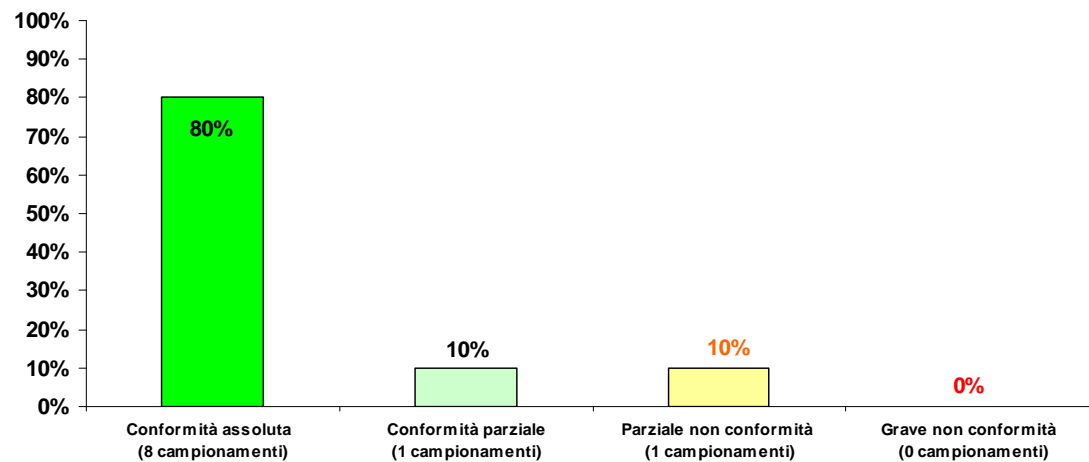


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 2 (S2), VERIFICATO SU N. 10 CAMPIONAMENTI (56% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO S2)

#### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**GRAFICO 4B – ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 2**

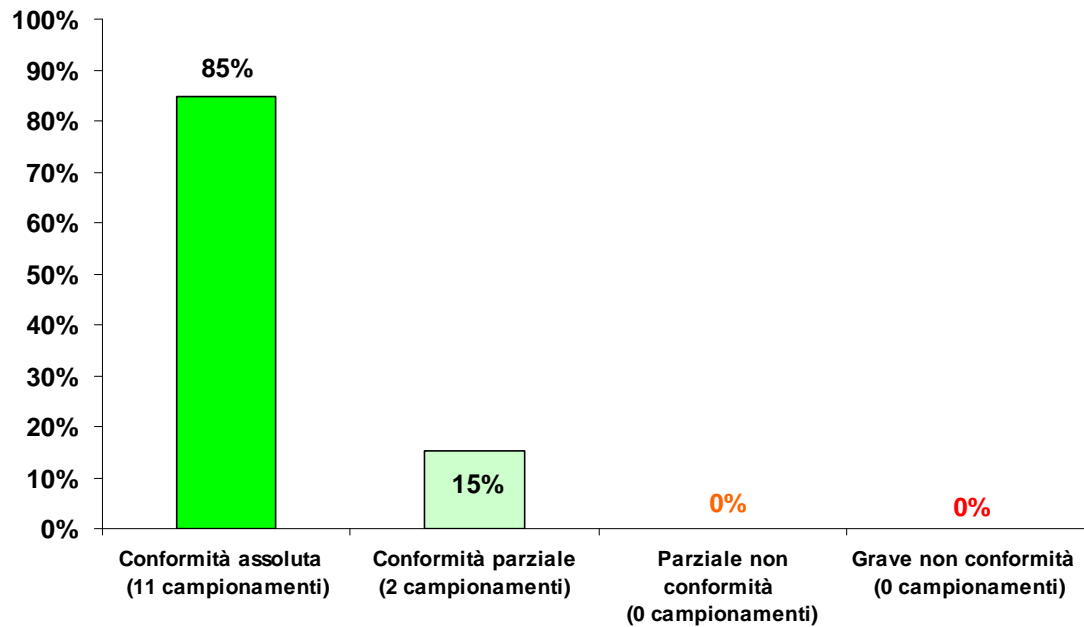

**Legenda**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**CONA 4° TRIMESTRE 2019. ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO: STATO  
ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 2, VERIFICATO SU  
N.13 CAMPIONAMENTI (62% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA  
DOPO SCORRIMENTO S2 )**




VERIFICA IMPIANTO IDROSANITARIO

4) CAMPIONAMENTO: 02-13-17 DICEMBRE 2019; L

| VERIFICA IMPIANTO IDROSANITARIO  |   |       |          |                  |                            |  |                                     |                  |                    | 4) CAMPIONAMENTO: 02-13-17 DICEMBRE 2019; L |                         |                               |   | dic-19  |                              | dic-19  |  | dic-19                       |  | AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE DA IMPLEMENTARE  |     |
|--|---|-------|----------|------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|-----|
| VERIFICA IMPIANTO IDROSANITARIO  |   |       |          |                  |                            |  |                                     |                  |                    | 4° TRIMESTRE 2019                           |                         |                               |   | 4F  |                              | 4C  |  | 4C-S                         |  |  |     |
| puerto WSP CONA LEGIONELLA (da settembre 2016: aggiornamento gennaio 2019) | Descrizione sede punto di prelievo WSP            | Piano | Edificio | N° Sottocentrale | Settore / Area ospedaliera | Descrizione Settore / Area ospedaliera 2018        | LIVELLO DI RISCHIO AEROTRASMISSIONE | FAP - FAT (data) | DATA CAMPIONAMENTO | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI               | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA | RAPPORTI DI PROVA PER LEGIONELLA IN ACQUA FREDDA (DOPO SCORRIERE) | ACQUA FREDDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UPU) LEGIONELLA IN ACQUA CALDA   | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UPU) LEGIONELLA IN ACQUA CALDA DOPO SCORRIERE | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE   |     |
| 2  | dopo la pompa della sottocentrale 2               | -1    | 43       | 2                |                            | SIRAM  |                                     |                  | 17/12/2019         | 1   | 1                       |                               |   |   |                              |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| RC2.1  | arrivo ricircolo 1                                | -1    | 43       | 2                |                            | SIRAM  |                                     |                  | 17/12/2019         | 1   | 1                       |                               |   |   |                              |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| RC2.2  | arrivo ricircolo 2                                | -1    | 43       | 2                |                            | SIRAM  |                                     |                  | 17/12/2019         | 1   | 1                       |                               |   |   |                              |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.4.a  | LAVANDINO bagno utenza T.18.27                    | 0     | 18       | 2                | 1E0                        | Ambulatori DAI Medico - Emergenza                  | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       |                               |   | 1   | <50                          |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.4.b  | LAVANDINO Ambulatorio T.19.15                     | 0     | 19       | 2                | 1E0                        | Ambulatori DAI Medico - Emergenza                  | RB                                  |                  | 02/12/2019         | 1   | 3                       | 1                             | <50   | 1   | 100                          |   |  | 1                            | 950  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSIDO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE)  |     |
| 2.6.a  | LAVANDINO Ambulatorio nefrologia 1.18.19          | 1     | 18       | 2                | 1E1                        | Ambulatori DAI Medico Specialistico                | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       | MANCA FREDDA-S                |   | 1   | 750                          | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSIDO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |  | 1                            | 700  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSIDO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE)  |     |
| 2.6.b  | LAVANDINO Ambulatorio 1.19.06                     | 1     | 19       | 2                | 1E1                        | Ambulatori DAI Medico Specialistico                | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       |                               |   | 1   | <50                          |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.7.a  | LAVANDINO Ambulatorio n.10 1.14.10                | 1     | 14       | 2                | 1D1                        | Ambulatori DAI Chirurgico e Ostetricia Ginecologia | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       |                               |   | 1   | 2.100                        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSIDO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.7.b  | LAVANDINO Ambulatorio 1.15.02                     | 1     | 15       | 2                | 1D1                        | Ambulatori DAI Chirurgico e Ostetricia Ginecologia | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       |                               |   | 1   | 100                          |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.8.a  | LAVANDINO servizio igienico personale 2.18.6      | 2     | 18       | 2                | 1E2                        | DAY CARE Oncologia Ematologia                      | RME                                 | FAP              | 02/12/2019         | 1   | 3                       | 1                             | <50   | 1   | <50                          |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.8.b  | LAVANDINO servizio igienico del personale 2.19.03 | 2     | 19       | 2                | 1E2                        | DAY CARE Oncologia Ematologia                      | RME                                 | FAP              | 02/12/2019         | 1   | 3                       | 1                             | <50   | 1   | <50                          |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.12   | LAVANDINO Laboratorio N.1 (2.33.14)               | 2     | 33       | 2                | 1E2                        | Laboratorio Microbiologia                          | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       |                               |   | 1   | 50                           |   |  | 1                            | <50  |  |     |
| 2.13   | LAVANDINO Servizio igienico personale 3.33.38     | 3     | 33       | 2                | 1E3                        | Laboratorio Anatomia Patologica                    | RB                                  |                  | R 02/12/2019       | 1   | 2                       |                               |   | 1   | 50                           |   |  | 1                            | <50  |  |     |
|  |   |       |          |                  |                            |  |                                     |                  |                    | 13  | 26                      | 3                             |   |   |                              |   |  | 13                           |  |  |     |
|  |   |       |          |                  |                            |  |                                     |                  |                    |   |                         |                               |   |   |                              |   |  |                              |  | Flussaggio settimanale di 15 minuti: acqua calda nei blocchi serviti dalla sottocentrale 2: PIANO TERRA: 14/15, 18/19. PIANO PRIMO: 14/15, 18/19. PIANO SECONDO: 14/15, 18/19. | 1/7 |

### GRAFICO 5 – ACQUA FREDDA SOTTOCENTRALE 3

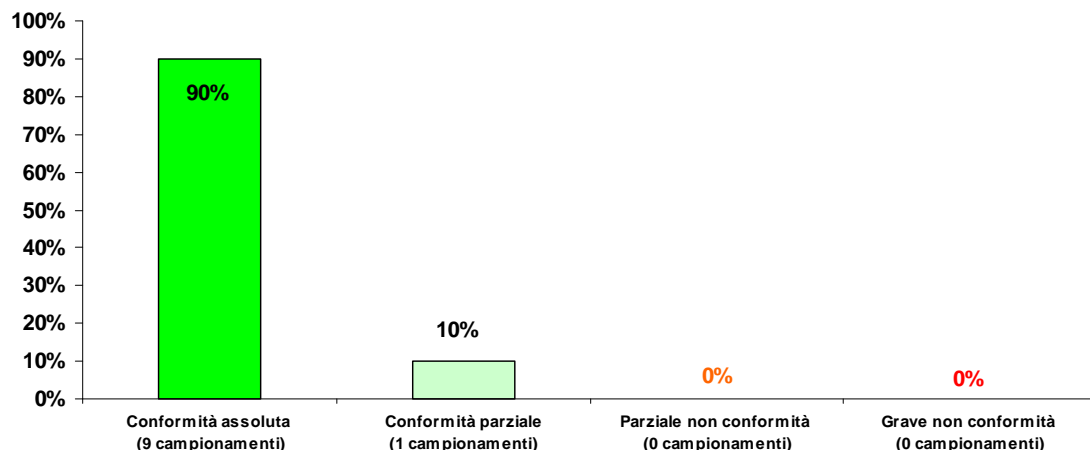


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA FREDDA**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 3 (S3), VERIFICATO SU N. 10 CAMPIONAMENTI (59% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA S3)

#### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

### GRAFICO 5A – ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 3

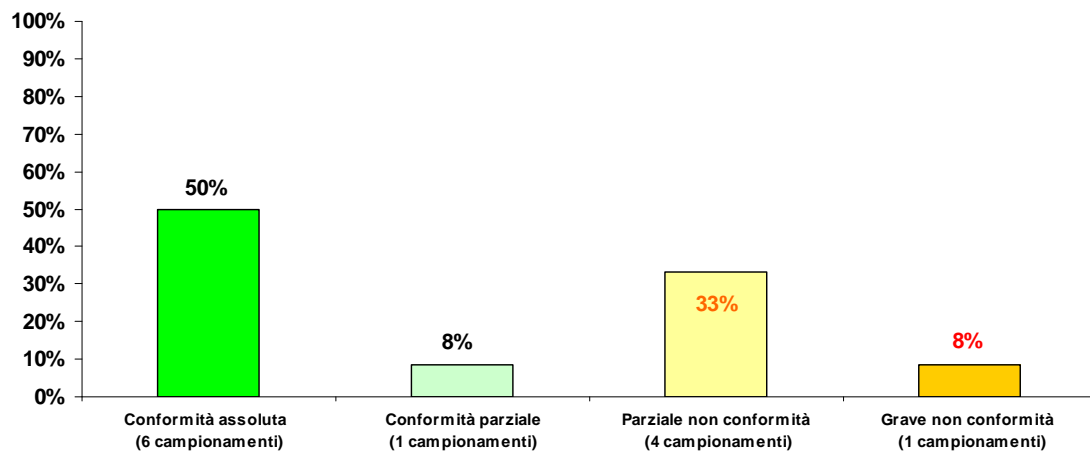


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 3 (S3), VERIFICATO SU N. 12 CAMPIONAMENTI (71% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO S3)

#### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**GRAFICO 5B – ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 3**

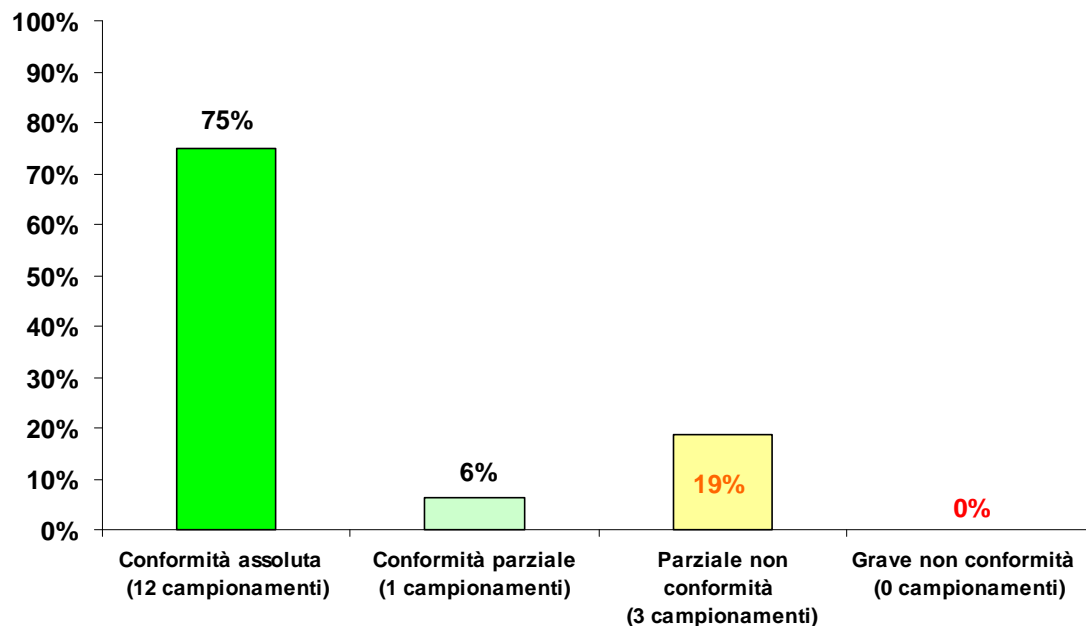

**Legenda**


|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| ■ | ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| ■ | 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| ■ | 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| ■ | > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**CONA 4° TRIMESTRE 2019. ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 3, VERIFICATO SU N.16 CAMPIONAMENTI (76% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO S3)**

RAPPORTI DI PROVA

| PUNTO DI CAMPIONAMENTO<br>(Circuito di erogazione acqua potabile)<br>209 | DESCRIZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO                               | RINNO | ESEMPIO | N° CAMPIONAMENTI | SITUAZIONE / ANALISI | DESCRIZIONE SITUAZIONE / ANALISI         | MISURAZIONE / ANALISI | PUNTO DI CAMPIONAMENTO                                     | 4) CAMPIONAMENTO: 02-13-17 DICEMBRE 2019; L. 4° TRIMESTRE 2019 |                         |                         |                         |                         | dic-19<br>4F |              | dic-19<br>4C  |              | dic-19<br>4C-B  |   | AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE DA IMPLEMENTARE   |              |              |              |              |
|--|--|-------|---------|------------------|----------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |       |         |                  |                      |  |                       |  | EPOCAMPIONAMENTO   | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | ACQUA FREDDA | ACQUA FREDDA | ACQUA FREDDA  | ACQUA FREDDA | ACQUA FREDDA  | ACQUA FREDDA  |   | ACQUA FREDDA | ACQUA FREDDA | ACQUA FREDDA | ACQUA FREDDA |
|  |  |       |         |                  |                      |  |                       |  |  |                         |                         |                         |                         |              |              |   |              |   |   |   |              |              |              |              |
| 3  | dopo la pompa della sottocentrale 3                              | -1    | 34-35   | 3                |                      | SIRAM                                    |                       | 17/12/2019   | 1  | 1                       |                         |                         |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| RC3.1  | arrivo ricircolo 1   | -1    | 34-35   | 3                |                      | SIRAM                                    |                       | 17/12/2019   | 1  | 1                       |                         |                         |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| RC3.2  | arrivo ricircolo 2   | -1    | 34-35   | 3                |                      | SIRAM                                    |                       | 17/12/2019   | 1  | 1                       |                         |                         |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| RC3.3  | arrivo ricircolo 3   | -1    | 34-35   | 3                |                      | SIRAM                                    |                       | 17/12/2019   | 1  | 1                       |                         |                         |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.3  | LAVANDINO servizio igienico del personale T.01.26                | 0     | 1 (2)   | 3                | 2C0                  | Medicina Nucleare                        | RME                   | FAP (campioni servizi igienici pazienti: solo trattamento) | 13/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.4.a  | LAVANDINO Servizio igienico T.38.24                              | 0     | 38      | 3                | 1B0                  | Ambulatori Cardiologia - Dermatologia    | RB                    |  | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              | 1.200        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1            | 550   |   |   |              |              |              |              |
| 3.4.b  | LAVANDINO Servizio igienico T.38.41                              | 0     | 38      | 3                | 1B0                  | Ambulatori Cardiologia - Dermatologia    | RB                    |  | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              | 4.400        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1            | 1.150   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |   |              |              |              |              |
| 3.5  | BIDET Servizio igienico stanza di degenza 1.02.13                | 1     | 2 (1)   | 3                | 1C1-2C1              | Degenza Nefro. - Endocrino. - Reumatolo. | RME                   | FAP (01/12/2017) - FAT (14/03/2016)                        | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              | 50           |   | 1            | 50  |   |   |              |              |              |              |
| 3.6  | BIDET Servizio igienico stanza di degenza 1.01.31 -1.01.27       | 1     | 1 (2)   | 3                | 2C1                  | Degenza Terapia Radiometabolica          | RME                   | FAP  | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              | 1.950        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1            | 150   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |   |              |              |              |              |
| 3.7.a  | LAVANDINO / BIDET Servizio igienico 1.38.22 stanza di degenza 11 | 1     | 38      | 3                | 1B1                  | OBI - Degenza Medicina d'Urgenza         | RA                    | FAT (07/03/2016)   | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              | 150          | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1            | 550   |   |   |              |              |              |              |
| 3.7.b  | DOCCIA / BIDET Servizio igienico 1.38.33 stanza di degenza       | 1     | 38      | 3                | 1B1                  | OBI - Degenza Medicina d'Urgenza         | RA                    | FAT (07/03/2016)   | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              | 1.050        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1            | 1.700   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |   |              |              |              |              |
| 3.8.a  | LAVANDINO / BIDET Servizio igienico stanza di degenza 2.02.11    | 2     | 2 (1)   | 3                | 1C2-2C2              | Degenza MIO                              | RA                    | FAT (10/2016)  | 02/12/2019   | 1                       | 2                       |                         |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.8.b  | DOCCIA / BIDET Servizio igienico stanza di degenza 2.01.19       | 2     | 1 (2)   | 3                | 1C2-2C2              | Degenza MIO                              | RA                    | FAT (10/2016)  | 02/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.9.a  | DOCCIA / BIDET Servizio igienico preparazione pazienti 2.38.34   | 2     | 38      | 3                | 1B2                  | Degenza MIO 2 - Gastroenterologia        | RA                    | FAT (10/2016)  | 02/12/2019   | 1                       | 2                       |                         |                         |              |              | 1   | 1.500        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |   |   |              |              |              |              |
| 3.9.b  | LAVANDINO / BIDET Servizio igienico stanza di degenza 2.38.22    | 2     | 38      | 3                | 1B2                  | Degenza MIO 2 - Gastroenterologia        | RA                    | FAT (10/2016)  | 02/12/2019   | 1                       | 2                       | 1                       |                         |              | 2.650        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1            | 550   |   |   |              |              |              |              |
| 3.10   | LAVABO operatori Locale di lavoro del personale                  | 3     | 2 (1)   | 3                | 1C3                  | Degenza UTIC                             | RA                    | FAT (06/2015)  | C  | 1                       | 3                       |                         |                         |              |              |   |              |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.11   | DOCCIA / BIDET Servizio igienico stanza di degenza 3.01.18       | 3     | 1 (2)   | 3                | 2C3                  | Degenza Cardiologia                      | RA                    | FAT (08/2015)  | NON FATTO  |                         |                         |                         |                         |              |              |   |              |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.12.a   | LAVABO operatori Locale di lavoro del personale                  | 3     | 38      | 3                | 1B3                  | Degenza CTMO                             | RME                   | FAP  | 17/12/2019   | 1                       | 3                       | 1                       |                         |              |              | 1   | 550          |   |   |   |              |              |              |              |
| 3.12.b   | BIDET Servizio igienico stanza di degenza 3.35.70                | 3     | 38      | 3                | 1B3                  | Degenza Oncologia - Ematologia           | RME                   | FAP  | NON FATTO  |                         |                         |                         |                         |              |              |   |              |   |   |   |              |              |              |              |
|  |  |       |         |                  |                      |  |                       |  |  | 17                      | 40                      | 10                      |                         |              |              | 12  |              | 16  |   |   |              |              |              |              |
|  |  |       |         |                  |                      |  |                       |  |  |                         |                         |                         |                         |              |              |   |              |   |   | PROGRAMMAZIONE PROVA UTILIZZO DISINFETTANTE MONOCLORAMINA PER 3 MESI  |              |              |              |              |
|  |  |       |         |                  |                      |  |                       |  |  |                         |                         |                         |                         |              |              |   |              |   |   | Flussaggio settimanale di 15 minuti: acqua calda nei blocchi servizi della sottocentrale 3: PIANO INTERNO: 38-35; 38 PIANO TERRA: 3/2-38 PIANO PRIMO: 38-3/2 PIANO SECONDO: 38-3/2 PIANO TERZO: 38-1/2. |              |              |              |              |

### GRAFICO 6 – ACQUA FREDDA SOTTOCENTRALE 4

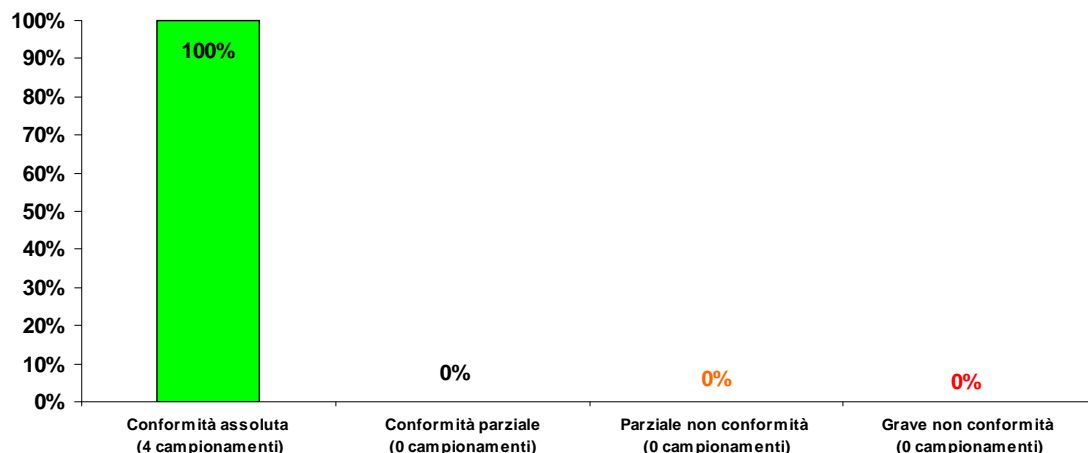


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA FREDDA**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 4 (S4), VERIFICATO SU N. 4 CAMPIONAMENTI (57% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA S4)

#### Legenda

|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| █ | ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| █ | 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| █ | 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| █ | > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

### GRAFICO 6A – ACQUA SENZA SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 4

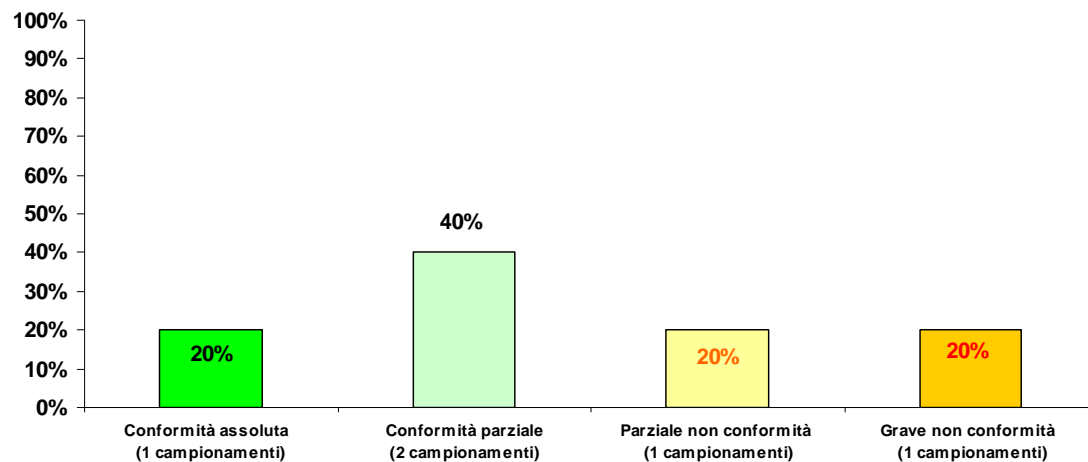


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 4 (S4), VERIFICATO SU N.5 CAMPIONAMENTI (71% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO S4)

#### Legenda

|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| █ | ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| █ | 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| █ | 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| █ | > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**GRAFICO 6B – ACQUA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 4**

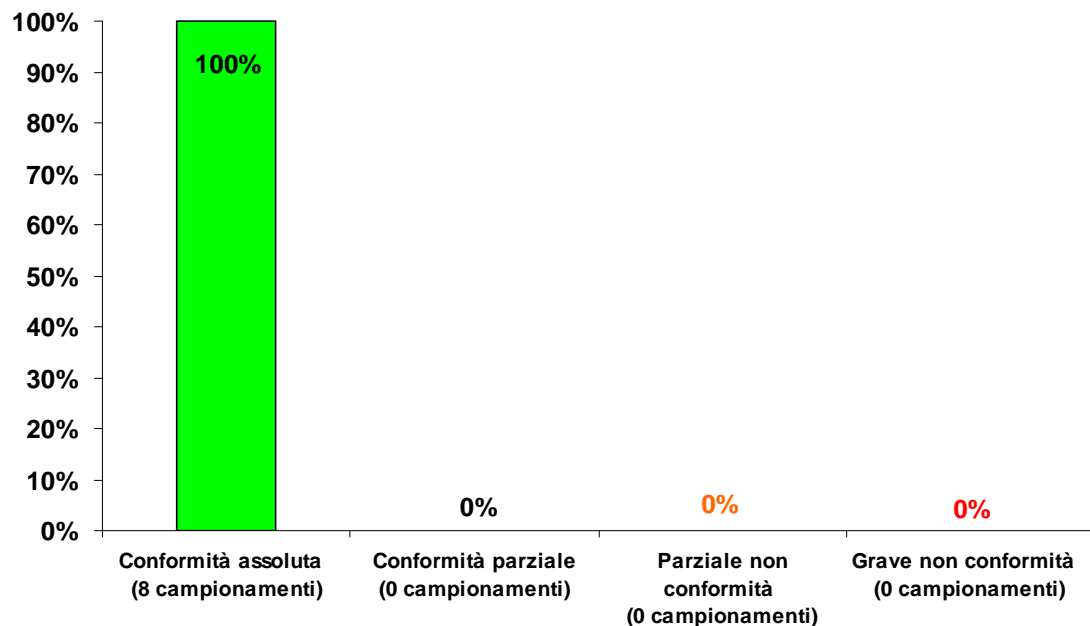

**Legenda**

|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| ■ | ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| ■ | 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| ■ | 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| ■ | > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |


**CONA 4° TRIMESTRE 2019. ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 4, VERIFICATO SU N.8 CAMPIONAMENTI (80% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO S4)**

IMPIANTO IDROSANITARIO

RAPPORTI DI PROVA

|   |       |          |                  |                            |   |                                      | 4) CAMPIONAMENTO: 02-13-17 DICEMBRE 2019; L |                    |                               |                         | dic-19                        |  | dic-19  |                              | dic-19  |   | AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE DA IMPLEMENTARE |                              |   |
|---|-------|----------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|
|   |       |          |                  |                            |   |                                      | 4° TRIMESTRE 2019                           |                    |                               |                         | 4F                            |  | 4C  |                              | 4C-S  |   |   |                              |   |
| Descrizione sede prelievo WSP                 | Piano | Edificio | N° Sottocentrale | Settore / Area ospedaliera | Descrizione Settore / Area ospedaliera 2018 | LIVELLO DI RISCHIO AREE/ATTREZZATURE | FAP - FAT (data)                            | DATA CAMPIONAMENTO | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA PN 1) ACQUA FREDDA DOPO SCORRIMENTO | ACQUA FREDDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA PN 1 ACQUA CALDA | ACQUA CALDA: AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE  |   | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L) LEGIONELLA PN 1) ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO   |
| dopo la pompa della sottocentrale 2           | -1    | 37       | 4                |                            | SIRAM                                       |                                      |   | 17/12/2019         | 1                             | 1                       |                               |  |   |                              |   |   | 1   | <50                          |   |
| arrivo ricircolo 1                            | -1    | 37       | 4                |                            | SIRAM                                       |                                      |   | 17/12/2019         | 1                             | 1                       |                               |  |   |                              |   |   | 1   | <50                          |   |
| arrivo ricircolo 2                            | -1    | 37       | 4                |                            | SIRAM                                       |                                      |   | 17/12/2019         | 1                             | 1                       |                               |  |   |                              |   |   | 1   | <50                          |   |
| LAVANDINO Servizio igienico operatori T.41.07 | 0     | 41       | 4                | 1A0                        | Edificio Amministrativo                     | RB                                   |   | 13/12/2019         | 1                             | 3                       | 1                             | <50  |   | 1                            | 200   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1   | <50                          |   |
| LAVANDINO Servizio igienico operatori 2.41.05 | 2     | 41       | 4                | 1A2                        | Edificio Amministrativo                     | RB                                   |   | R<br>13/12/2019    | 1                             | 3                       | 1                             | <50  |   | 1                            | 50  |   | 1   | <50                          |   |
| LAVELLO Cucinetta 3.41.28                     | 3     | 41       | 4                | 1A3                        | Edificio Amministrativo                     | RB                                   |   | R<br>13/12/2019    | 1                             | 2                       |                               |  |   | 1                            | 950   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1   | <50                          |   |
| LAVANDINO (senza rompigetto) localw 1.46.20   | 0     | 46       | 4                | 3A0                        | ambulatori palestre riabilitazione          | RB                                   |   | R<br>13/12/2019    | 1                             | 3                       | 1                             | <50  |   | 1                            | 1.900   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1   | 4.750                        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE)   |
| LAVANDINO locale 1.46.37                      | 1     | 46       | 4                | 3A1                        | ambulatori palestre riabilitazione          | RB                                   |   | R<br>13/12/2019    | 1                             | 3                       | 1                             | <50  |   | 1                            | 15.000  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1   | <50                          |   |
|   |       |          |                  |                            |   |                                      |   |                    | 8                             | 17                      | 4                             |  |   | 5                            |   |   | 8   |                              |   |
|   |       |          |                  |                            |   |                                      |   |                    |                               |                         |                               |  |   |                              |   | PROBLEMA ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO. DA DEFINIRE PROPOSTA INTERVENTO.                |   |                              | Flussaggio settimanale di 15 minuti acqua calda nei blocchi serviti dalle sottocentrale 4; PIANO TERRA: 46 PIANO PRIMO: 46 (solo ambienti del Centro San Giorgio, ambulatori e palestre riabilitazione) |

### GRAFICO 7 – ACQUA FREDDA SOTTOCENTRALE 5

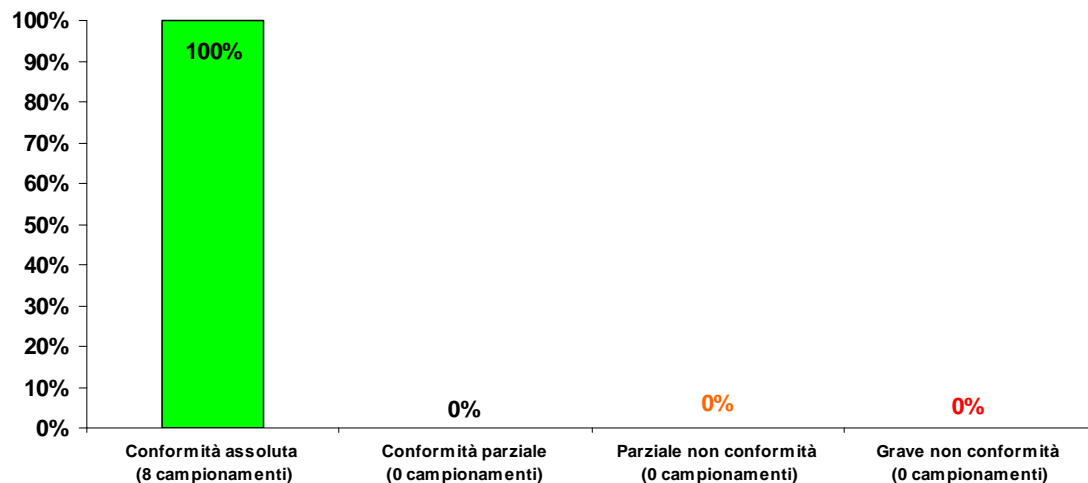


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA FREDDA**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 5 (S5), VERIFICATO SU N. 8 CAMPIONAMENTI (33% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA S5)

#### Legenda

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| █ ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| █ 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| █ 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| █ > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

### GRAFICO 7A – ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 5

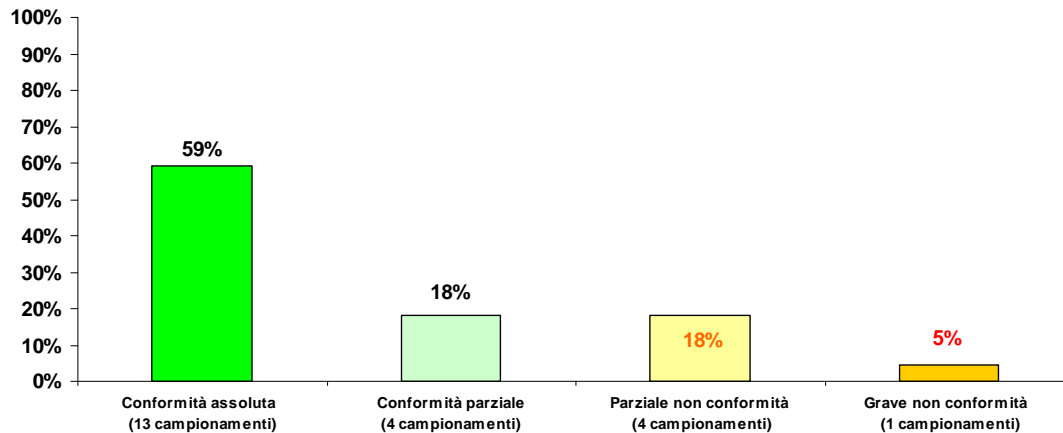


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 5 (S5), VERIFICATO SU N. 22 CAMPIONAMENTI (88% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO S5)

#### Legenda

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| █ ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| █ 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| █ 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| █ > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |



**GRAFICO 7B – ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 5**

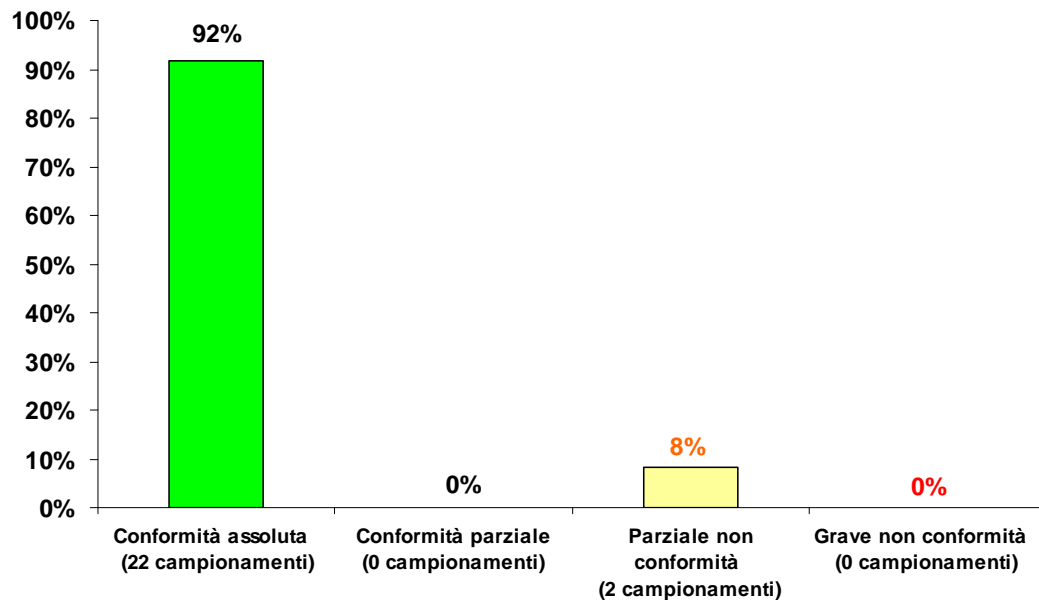


**Legenda**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**CONA 4° TRIMESTRE 2019. ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 5, VERIFICATO SU N.24 CAMPIONAMENTI (89% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO S5)**



### GRAFICO 8 – ACQUA FREDDA SOTTOCENTRALE 6

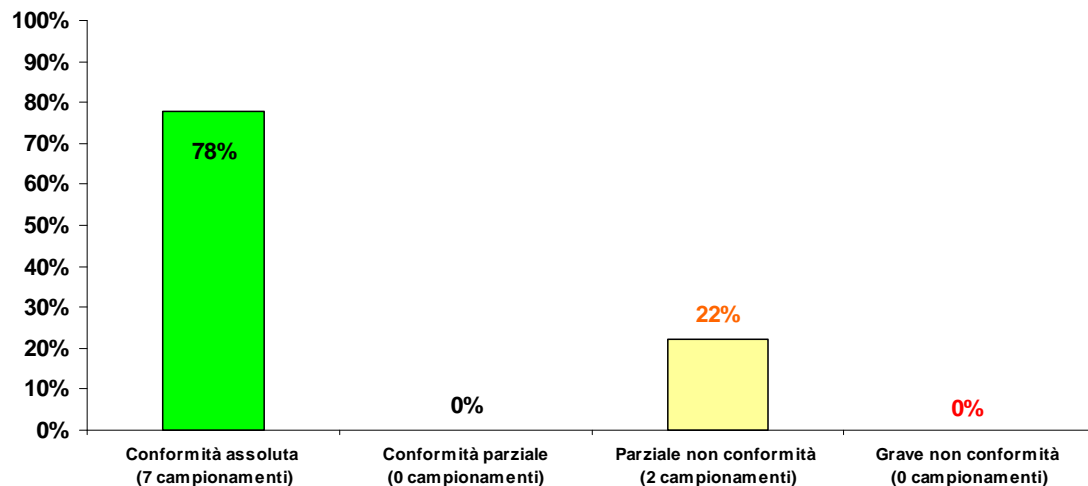


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA FREDDA**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 6 (S6), VERIFICATO SU N. 9 CAMPIONAMENTI (47% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA S6)

#### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

### GRAFICO 8A – ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 6

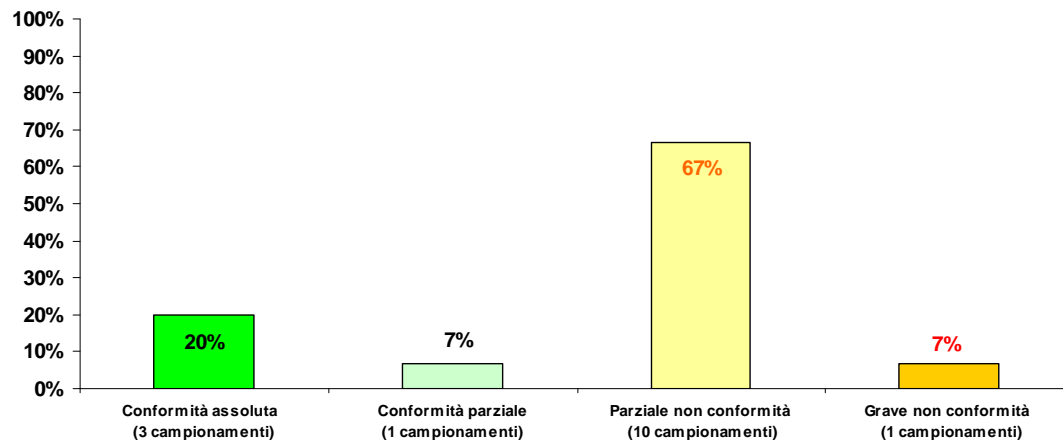


CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 6 (S6), VERIFICATO SU N. 15 CAMPIONAMENTI (65% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA SENZA SCORRIMENTO S6)

#### Legenda

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

**GRAFICO 8B – ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO SOTTOCENTRALE 6**

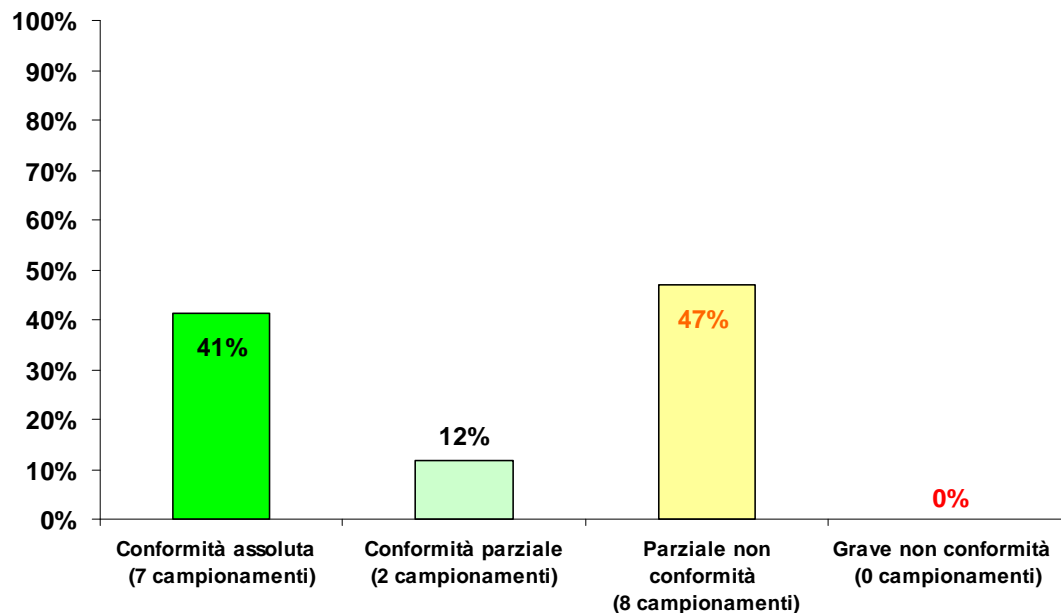

**Legenda**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ≤ 100 UFC/L        | Conformità assoluta     |
| 101-1.000 UFC/L    | Conformità limitata     |
| 1.001-10.000 UFC/L | Parziale non conformità |
| > 10.000 UFC/L     | Grave non conformità    |

CONA 4° TRIMESTRE 2019. **ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO**: STATO ACQUA IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOTTOCENTRALE 6, VERIFICATO SU N.17 CAMPIONAMENTI (68% DEL TOTALE DEI CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO S6)

| PRESSIONE/CONDUZIONE/CLIMA (Clima/condizione/registri/temperatura/20g)   | Data di installazione/registri/temperatura/20g                                | Retro | Elettrico | N° Stanzie/tele | Stanza/Anno/tele/tele | Caratteristiche/Struttura/Anno/tele/tele | Indirizzo/tele/tele/tele | FAP/FAE (Gg)                    | 1° TRIMESTRE 2019  |                           |                           |                           | 4°                           |   | 4C                        |                               | 4C-B  |                               | AZIONI DI CONTRASTO INTEGRATIVE DA IMPLEMENTARE |   |
|--|---|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
|  |   |       |           |                 |                       |  |                          |                                 | DESCRIZIONE/INIZIO | N° NOME COMPONENTI/INIZIO | N° NOME COMPONENTI/INIZIO | N° NOME COMPONENTI/INIZIO | ACQUEDOTTO/ACQUEDOTTO/INIZIO | ACQUEDOTTO/ACQUEDOTTO/INIZIO  | N° NOME COMPONENTI/INIZIO | PROFONDITA' ACQUEDOTTO/INIZIO | N° NOME COMPONENTI/INIZIO   | PROFONDITA' ACQUEDOTTO/INIZIO |   |   |
| 6  | dopo la pompa della sottopente  | 0     | 10        | 6               |                       | SIRAM                                    |                          |                                 | 17/12/2019         | 1                         | 1                         |                           |                              |   |                           |                               |   |                               |   |   |
| RC6.1  | arrivo ricircolo 1  | 0     | 10        | 6               |                       | SIRAM                                    |                          |                                 | 17/12/2019         | 1                         | 1                         |                           |                              |   |                           |                               |   |                               |   |   |
| 6.3  | LAVANDINO Locale di lavoro operatori T.21.10                                  | 0     | 21 (22)   | 6               | 3E0                   | Dialisi                                  | RME                      | FAP                             | 02/12/2019         | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 2.450                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 7.800   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.4  | DOCCIA/BIDET Servizio igienico T.24.12 stanza di degenza                      | 0     | 24        | 6               | 3E0                   | Degenza SPDC                             | RA                       |                                 | 02/12/2019         | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 5.100                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 750   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.6  | LAVANDINO Servizio igienico 1.22.15 Ambulatorio                               | 1     | 22 (21)   | 6               | 2E1                   | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico  | RB                       | FAP (Riunni ORL-Audiologia)     | R 02/12/2019       | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 6.600                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 5.700   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.8  | LAVANDINO Servizio igienico del personale (1.09.21)                           | 1     | 9         | 6               | 3D1                   | Day Care Pediatria                       | RA                       | FAP                             | R 02/12/2019       | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 400                           | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 50  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.9  | LAVANDINO Locale di lavoro operatori 1.32.07                                  | 1     | 32        | 6               | 3D1                   | Degenza Chirurgia Pediatrica             | RA                       | FAP (03/2018)                   | R 02/12/2019       | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 7.250                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 7.500   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.10   | LAVANDINO / BIDET Servizio igienico 1.32.37 stanza di degenza                 | 1     | 32        | 6               | 3D1                   | DH Talassemia                            | RA                       |                                 | 02/12/2019         | 1                         | 3                         | 1                         | 1.950                        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                         | 15.000                        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 2.400   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.11   | LAVANDINO Stanza di degenza 1.27.61   | 1     | 27 (31)   | 6               | 3D1                   | Degenza TINP                             | RA                       |                                 | 02/12/2019         | 1                         | 3                         | 1                         | 1.450                        | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                         | 2.200                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 3.400   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.12   | LAVANDINO servizio igienico del personale                                     | 1     | (27) 31   | 6               | 3D1                   | Degenza Pediatria                        | RA                       | FAP (Oncematolo gis Pediatrica) | 02/12/2019         | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 5.450                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 4.550   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.13   | LAVANDINO Ambulatorio 1.11.10   | 1     | 11        | 6               | 3D1                   | PS Ginecologico-Ginecologico             | RB                       |                                 | R 02/12/2019       | 1                         | 2                         |                           |                              |   | 1                         | 7.000                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 800   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.14   | LAVANDINO con fotocellula Zona preparazione operatori 1.12.14                 | 1     | 12        | 6               | 2D1                   | Punto nascita - Blocco Parto             | RM                       | FAP (vasche parto)              | R 02/12/2019       | 1                         | 2                         |                           |                              |   | 1                         | 5.700                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 6.650   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.15   | LAVANDINO Zona preparazione operatori 2.11.21                                 | 2     | 11        | 6               | 3D2                   | BO DS (4 SO)                             | RM                       |                                 | R 02/12/2019       | 1                         | 2                         |                           |                              |   | 1                         | 100                           | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 50  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.17   | LAVANDINO / BIDET Servizio igienico 2.22.14 stanza di degenza                 | 2     | 22 (21)   | 6               | 2E2                   | DH DAI Medico e DAI Medico-Spec.         | RM                       |                                 | R 02/12/2019       | 1                         | 2                         |                           |                              |   | 1                         | 5.550                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 2.550   | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.18   | LAVANDINO / BIDET Servizio igienico 2.24.03 stanza di degenza 3               | 2     | 24        | 6               | 3E2                   | DS                                       | RM                       |                                 | R 13/12/2019       | 1                         | 3                         | 1                         |                              |   | 1                         | 2.600                         | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 50  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.20   | LAVANDINO con fotocellula Zona preparazione operatori, 3.21.6 / Recovery Room | 3     | 21 (22)   | 6               | 2E3                   | B.O. 3 (6 SO)                            | RM                       |                                 | R 13/12/2019       | 1                         | 2                         |                           |                              |   | 1                         | 400                           | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 50  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
| 6.21   | LAVANDINO con fotocellula Zona preparazione operatori 3.24.12                 | 3     | 24        | 6               | 3E3                   | B.O. 2 (6 SO)                            | RM                       |                                 | R 13/12/2019       | 1                         | 2                         |                           |                              |   | 1                         | 250                           | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) | 1                             | 50  | VALUTAZIONI TECNICO IMPIANTISTICHE (TEMPERATURA, BISSO DI CL., FLUSSAGGI, MANUTENZIONE) |
|  |   |       |           |                 |                       |  |                          |                                 |                    |                           | 17                        | 41                        | 9                            |   |                           | 15                            |   | 17                            |   |   |
| <b>PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DI SUPER-DISINFESTAZIONE</b>  |   |       |           |                 |                       |  |                          |                                 |                    |                           |                           |                           |                              |   |                           |                               |   |                               |   |   |
| Flussaggio settimanale di 16 minuti acqua calda nei blocchi, levati dalle sottopente e: PIANO TERRA: 1/12 - 21/22 - 24 - 0/27 - 31 32. PIANO PRIMO: 11/12 - 21/22 - 24 - 0/27 - 31 - 32. PIANO SECONDO: 11/12 - 21/22 - 24 - 0/27 - 31 - 32. PIANO TERZO: 21/22 - 24 - 0/27 - 10 - 23. |   |       |           |                 |                       |  |                          |                                 |                    |                           |                           |                           |                              |   |                           |                               |   |                               |   |   |

| TORRI DI RAFFREDDAMENTO IN FUNZIONE |  |       |          |                      |                            |  |  |                               |                         | 4° TRIMESTRE       |                               |                         |                               |   |
|-------------------------------------|--|-------|----------|----------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| punto WSP CONA LEGIONELLA           | Descrizione sede punto di prelievo WSP                       | Piano | Edificio | N° Sottocentrale     | Settore / Area ospedaliera | Descrizione Settore / Area ospedaliera | LIVELLO DI RISCHIO AREE H / APPARECCHIATURE (RISCHIO esposizione pazienti e operatori) | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | DATA CAMPIONAMENTO | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA | TIPOLOGIA PRELIEVI PER PUNTO WSP:<br>Acqua fredda dopo scorr. (F-S) |
| T1                                  | Acqua prelevata dal bacino (rubinetto di spurgo piano terra) | 0     | 43       | Centrale Tecnologica |                            | Torre di Raffreddamento 1 SIRAM        |  | 1                             | 1                       | SPENTA             |                               |                         |                               |   |
| T2                                  | Acqua prelevata dal bacino (rubinetto di spurgo piano terra) | 0     | 43       | Centrale Tecnologica |                            | Torre di Raffreddamento 2 SIRAM        |  | 1                             | 1                       | 17/12/2019         | 1                             | 1                       | 1                             | <50   |
| T3                                  | Acqua prelevata dal bacino (rubinetto di spurgo piano terra) | 0     | 43       | Centrale Tecnologica |                            | Torre di Raffreddamento 3 SIRAM        |  | 1                             | 1                       | SPENTA             |                               |                         |                               |   |
| T4                                  | Acqua prelevata dal bacino (rubinetto di spurgo piano terra) | 0     | 43       | Centrale Tecnologica |                            | Torre di Raffreddamento 4 SIRAM        |  | 1                             | 1                       | SPENTA             |                               |                         |                               |   |

**Legenda**

|  |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
|  | ≤ 1.000 UFC/L        | Conformità assoluta     |
|  | 1.001-10.000 UFC/L   | Conformità limitata     |
|  | 10.001-100.000 UFC/L | Parziale non conformità |
|  | > 100.000 UFC/L      | Grave non conformità    |

# IMPIANTO IDROSANITARIO – CAMPIONAMENTO AI FILTRI ASSOLUTI

REGISTRO CAMPIONAMENTI LEGIONELLA \_ STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONA 2019

VERIFICA EFFICACIA FAP AREE ASSISTENZIALI RME

RAPPORTI DI PROVA

2) CAMPIONAMENTO: DICEMBRE 2019 - LAB.CSTA

| punto WSP CONA LEGIONELLA | Precedente numerazione punto WSP CONA | Descrizione sede punto di prelievo WSP                      | Piano | Edificio | N° Sottocentrale | Settore / Area ospedaliera | Descrizione Settore / Area ospedaliera 2018                                      | n° stanze degenza attivate | n° stanze degenza chiuse/ALP | LIVELLO DI RISCHIO AREE/ATTREZZATURE | TIPOLOGIA PRELEVI PER PUNTO WSP:<br>Acqua fredda senza scorr. (F)<br>Acqua fredda dopo scorr. (F-S)<br>Acqua calda senza scorr. (C)<br>Acqua calda dopo scorr. (C-S) | FAP (data)   | 4° TRIMESTRE 2019  |                               | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA |                               | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA |  | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN)                               |   |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|---|-------|----------|------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|
|                           |                                       |   |       |          |                  |                            |  |                            |                              |                                      |  |  | DATA CAMPIONAMENTO | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI       | N° CAMPIONAMENTI ACQUA FREDDA | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN) ACQUA FREDDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN) ACQUA FREDDA DOPO SCORRIMENTO | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN) ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN) ACQUA CALDA DOPO SCORRIMENTO |  |
| 2.8.a FAP                 | 46.18                                 | LAVANDINO servizio igienico stanza di degenza 2.18.         | 2     | 18       | 2                | 1E2                        | DAY CARE Oncologia - Ematologia  | 10                         |                              | RME                                  | F2.8.a-S<br>C2.8.a<br>C2.8.a-S   | FAP  | 17/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 2.8.b FAP                 | 46.18                                 | LAVANDINO stanza di degenza 2.19.                           | 2     | 19       | 2                | 1E2                        | DAY CARE Oncologia - Ematologia  | 10                         |                              | RME                                  | F2.8.b FAP-S<br>C2.8.b FAP<br>C2.8.b FAP-S   | FAP  | 17/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
|                           |                                       |   |       |          |                  |                            |  |                            |                              |                                      |  |  | TOTALE             | TOTALE                        | 2                             | 6                             | 2                            |  | 2   |   | 2  |  |
| 3.3 FAP                   | 26                                    | LAVANDINO Zona filtro Area Marcatura leucociti T.01.16      | 0     | 1 (2)    | 3                | 2C0                        | Medicina Nucleare  |                            |                              | RME                                  | F3.3-S<br>C3.3<br>C3.3-S   | FAP (cucinetta, servizi igienici pazienti, sale trattamento) | 17/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 3.5 FAP                   | 40                                    | LAVANDINO Servizio igienico stanza di degenza 1.02.13       | 1     | 2 (1)    | 3                | 1C1-2C1                    | Degenza Nefro. - Endocrino. - Reumato.   | 18                         |                              | RME                                  | F3.5-S<br>C3.5<br>C3.5-S   | FAP (01/01/2017)<br>PAT (14/03/2016)                         | 13/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 3.6 FAP                   | 41                                    | DOCCIA Servizio igienico stanza di degenza 1.01.31          | 1     | 1 (2)    | 3                | 2C1                        | Degenza Terapia Radiometabolica  | 2                          |                              | RME                                  | F3.6-S<br>C3.6<br>C3.6-S   | FAP  | 13/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 3.12.a FAP                | 67.a                                  | DOCCIA Servizio igienico stanza di degenza CTMO 3.38.24     | 3     | 38       | 3                | 1B3                        | Degenza Oncologia - Ematologia - CTMO  | 23                         |                              | RME                                  | F3.12.a-S<br>C3.12.a<br>C3.12.a-S  | FAP  | 17/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 3.12.b FAP                | 67.b                                  | DOCCIA Servizio igienico stanza di degenza 3.38.70          | 3     | 38       | 3                | 1B3                        | Degenza Oncologia - Ematologia - CTMO  | 23                         |                              | RME                                  | F3.12.b-S<br>C3.12.b<br>C3.12.b-S  | FAP  | 02/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
|                           |                                       |   |       |          |                  |                            |  |                            |                              |                                      |  |  | TOTALE             | TOTALE                        | 5                             | 15                            | 5                            |  | 5   |   | 5  |  |
| 5.14 FAP                  | 18                                    | DOCCIA Servizio igienico 3.30.38 stanza di degenza 6        | 3     | 30       | 5                | 3B3                        | Degenza Malattie infettive   | 12                         |                              | RME                                  | F5.14-S<br>C5.14<br>C5.14-S  | FAP  | 17/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
|                           |                                       |   |       |          |                  |                            |  |                            |                              |                                      |  |  | TOTALE             | TOTALE                        | 1                             | 3                             | 1                            |  | 1   |   | 1  |  |
| 6.3. FAP                  | 21.a                                  | LAVANDINO CUCINETTA LOCALE T.21.01                          | 0     | 21 (22)  | 6                | 3E0                        | Dialisi  |                            |                              | RME                                  | F6.3.a-S<br>C6.3.a<br>C6.3.a-S   | FAP  | 02/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 6.8 FAP                   | 37                                    | LAVANDINO Servizio igienico 1.09.35, stanza di degenza n° 1 | 1     | 9        | 6                | 3D1                        | Day Care Oncematologia pediatrica (STANZE 1,2,6,7,11,12) (in Day Care Pediatria) |                            |                              | RME                                  | F6.8-S<br>C6.8<br>C6.8-S   | FAP  | 02/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
| 6.12 FAP                  | 36.31                                 | DOCCIA stanza di degenza n° 9                               | 1     | (27) 31  | 6                | 3D1                        | Degenza Oncematologia Pediatrica (stanze n° 9,10,11,12) (in Degenza Pediatria)   | 4                          |                              | RME                                  | F6.12 FAP-S<br>C6.12 FAP<br>C6.12 FAP-S  | FAP  | 02/12/2019         | 1                             | 3                             | 1                             | <50                          | 1  | <50   | 1   | <50  |  |
|                           |                                       |   |       |          |                  |                            |  |                            |                              |                                      |  |  | TOTALE             | TOTALE                        | 3                             | 9                             | 3                            |  | 3   |   | 3  |  |
| <b>TOTALE FAP</b>         |                                       |   |       |          |                  |                            |  |                            |                              |                                      |  |  | TOTALE             | TOTALE                        | 11                            | 33                            | 11                           |  | 11  |   | 11   |  |

## Legenda

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <100 UFC/L  | Conformità assoluta  |
| ≥ 100 UFC/L | Grave non conformità |

## IMPIANTO IDROSANITARIO – CAMPIONAMENTO ALLE LANCE DEI RIUNITI ORL-AUDIOLOGIA

REGISTRO CAMPIONAMENTI LEGIONELLA \_ STRUTTURA OSPEDALIERA DI CONA 2019

VERIFICA SICUREZZA RIUNITI RA (PRELIEVO ALLA LANCIA)

|                           |                                       |   |       |               |                  |                            |   |                                      |                               |                         |                              |                        | 2018                          | 2° TRIMESTRE 2019            |   |                               | 4° TRIMESTRE 2019            |   |   |       |
|---------------------------|---------------------------------------|---|-------|---------------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------|
| punto WSP CONA LEGIONELLA | Precedente numerazione punto WSP CONA | Descrizione sede punto di prelievo WSP  | Piano | Edificio      | N° Sottocentrale | Settore / Area ospedaliera | Descrizione Settore / Area ospedaliera 2018                       | LIVELLO DI RISCHIO AREE/ATTREZZATURE | 2018                          |                         |                              | DATA CAMPIONAMENTO     | 2° TRIMESTRE 2019             |                              |   | 4° TRIMESTRE 2019             |                              |   |   |       |
|                           |                                       |   |       |               |                  |                            |   |                                      | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA |                        | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN 1) ACQUA CALDA | N° PUNTI CAMPIONAMENTO TOTALI | N° CAMPIONAMENTI ACQUA CALDA | RAPPORTI DI PROVA (UFC/L LEGIONELLA PN 1) ACQUA CALDA |   |       |
| 5.10<br>LANCIA1           | 54                                    | LANCIA Riunito Medicheria ORL (Z.03.32) | 2     | 3             | 5                | 3C2                        | Degenza ORL - Chir.Maxillo-Facciale-Chirurgia Plastica-Oculistica | RA                                   | 1                             | 1                       | C5.10<br>LANCIA1             | NUOVA<br>INSTALLAZIONE | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | NUOVA<br>INSTALLAZIONE       |   |   | CALDA |
| 6.5.b<br>LANCIA1          |                                       | LANCIA Riunito Amb. n°12 ORL (T.32.22)  | 0     | 31<br>(27-32) | 6                | 3D0                        | PS  | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.5.b<br>LANCIA1            | 20/09/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 17/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
| 6.6<br>LANCIA1            | 33.22                                 | LANCIA Riunito Amb. n° 8 Audiologia     | 1     | 22 (21)       | 6                | 2E1                        | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico                           | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.6<br>LANCIA1              | 27/09/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 02/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
| 6.6<br>LANCIA2            | 33.22                                 | LANCIA Riunito Amb. n° 9 Audiologia     | 1     | 22 (21)       | 6                | 2E1                        | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico                           | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.6<br>LANCIA2              | 27/09/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 02/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
| 6.6<br>LANCIA3            | 33.22                                 | LANCIA Riunito Amb. n° 10 Audiologia    | 1     | 22 (21)       | 6                | 2E1                        | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico                           | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.6<br>LANCIA3              | 27/09/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 02/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
| 6.6<br>LANCIA4            | 33.22                                 | LANCIA Riunito Amb. n° 20 ORL           | 1     | 22 (21)       | 6                | 2E1                        | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico                           | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.6<br>LANCIA4              | 19/10/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 02/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
| 6.6<br>LANCIA5            | 33.22                                 | LANCIA Riunito Amb. n° 24 ORL           | 1     | 22 (21)       | 6                | 2E1                        | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico                           | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.6<br>LANCIA5              | 17/09/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 02/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
| 6.6<br>LANCIA6            | 33.22                                 | LANCIA Riunito Amb. n° 25 ORL           | 1     | 22 (21)       | 6                | 2E1                        | Ambulatori DAI Chirurgico Specialistico                           | RA                                   | 1                             | 1                       | C6.6<br>LANCIA6              | 27/09/2018             | 13/05/2019                    | 1                            | 1   | <50                           | 02/12/2019                   | 1   | 1 | <50   |
|                           |                                       |   |       |               |                  |                            |   |                                      | 8                             | 8                       | 7                            |                        | TOTALE                        | 8                            | 8   |                               | TOTALE                       | 7   | 7 |       |

### Legenda

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
|  | <100 UFC/L  | Conformità assoluta  |
|  | ≥ 100 UFC/L | Grave non conformità |

Ferrara, 30/01/2020